


1.4.5. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Реализация питьевой воды потребителям с использованием приборного учета в 2018 году составила 77,4 % от общего объема водопотребления.

На начало 2019 года оснащённость объектов водопотребления приборами учета составляет:

1. 24,5 % в частных жилых домах.
2. 87,7 % в нежилых помещениях МКД.
3. 83,3 % в отдельностоящих административных зданиях.
4. 49 % в жилых помещениях (квартирах) МКД.
5. 100% промышленных и производственных предприятий.
6. 40% в МКД, в оставшихся 60% МКД установка приборов учета не возможна в связи с отсутствием технической возможности, определенной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011г. № 627.

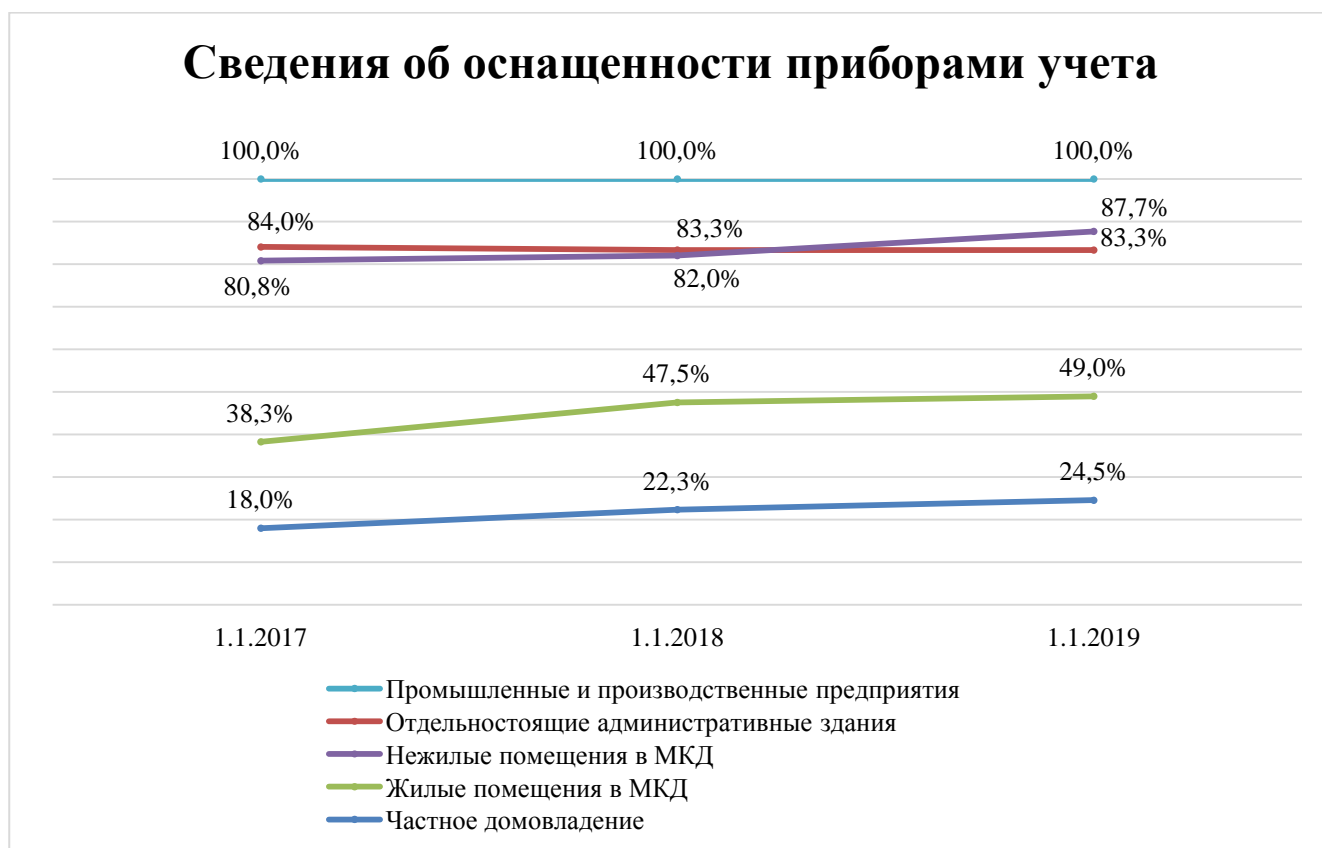

Для обеспечения максимальной оснащённости будут выполняться мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До конца 2025 г. предполагается:

1. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета на 98% за счет реализации мероприятий по обеспечению технической готовности внутридомовых сетей, за исключением ветхого и аварийного жилого фонда;
2. Оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета на 90%;
3. Оснащение объектов водопотребления прочих групп потребителей приборами учета на 90%.

Таблица 69. Перечень приборов учета, установленных на объектах водоснабжения ОАО «Нижегородский водоканал»

Место установки	Средство измерения	Заводской номер	Дата очередной поверки
ВС Малиновая гряда			
1 под. Ду1000	Расходомер РМ 5Б	28494	13.12.22
1 под. Ду1000	Расходомер РМ 5Б	47889	11.10.22
1 под. Ду1400	Расходомер РМ 5Б	47883	13.12.22
2 под. Ду1000	Расходомер УВР-011	2438	24.02.21
2 под. Ду1200	Расходомер УВР-011	2436	10.02.21
2 под. Ду1400	Расходомер УВР-011	3015	22.12.21
Промывка Ду1000	Расходомер УВР-011	1479	10.02.21
Ново - Сормовская ВС			
1 под. Ду1000	Расходомер УВР-011	1180	16.05.20
1 под. Ду1200	Расходомер УВР-011	1507	16.05.20
1 под. Ду1400	Расходомер УВР-011	1563	16.05.20
2 под. Ду1200 новая ш.	Расходомер УВР-011	1210	03.07.20
2 под. Ду1200 новая ш.	Расходомер УВР-011	1510	03.07.20
2 под. Ду1400 новая ш.	Расходомер УВР-011	1504	03.07.20
2 под. Ду500 старая ш.	Расходомер УВР-011	652	30.07.20
2 под. Ду1000 старая ш.	Расходомер УВР-011	1506	30.07.20
Промывка Ду1000	Расходомер УВР-011	2456	07.11.20
УФО	Расходомер Фотон	653	07.11.21
УФО	Расходомер Фотон	654	07.11.21
УФО	Расходомер Фотон	655	07.11.21
УФО	Расходомер Фотон	656	07.11.21
УФО	Расходомер Фотон	657	07.11.21
Слудинская ВС			
1 под. Ду1000	Расходомер УВР-011	2475	11.11.21
1 под. Ду900	Расходомер УВР-011	2461	11.11.21

Место установки	Средство измерения	Заводской номер	Дата очередной проверки
1 под. Ду1000	Расходомер УВР-011	2466	11.11.21
2 под. Ду800	Расходомер УВР-011	2474	В проверке
2 под. Ду800	Расходомер УВР-011	2469	02.07.20
Промывка Ду600	Расходомер УВР-011	2459	В проверке
Заправка машин водой	Водомер ВСХНд	496	07.06.22
Заправка машин водой	Водомер ВСХНд	498	22.09.21
Заправка машин водой	Водомер ВСХНд	14526512	09.04.20
Гипохлорид	Водомер ВМХ	080085516	02.10.20
Автозаводская ВС			
2 под. Ду600	Расходомер УРЖ 2КМ	2032	12.04.20
2 под. Ду900	Расходомер РМ-5Б	10400	24.11.21
2 под. Ду700	Расходомер РМ-5Б	10399	10.04.23
2 под. Ду1000	Расходомер РМ-5Б	10397	24.04.21
ВС Березовая пойма			
Поселок 1канал	Расходомер УРЖ2КМ	2030	01.08.22
2 скважина 2канал	Расходомер УРЖ2КМ	2030	01.08.22
1 скважина 2канал	Расходомер УРЖ2КМ	2031	01.08.22
3 скважина 1канал	Расходомер УРЖ2КМ	2031	01.08.22
НСА			
Лоток Паршала №1	Расходомер ЭХО-Р-02	7130	28.09.20
Лоток Паршала №2	Расходомер ЭХО-Р-02	7136	28.09.20
Сормовский водопроводный участок			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74308	20.08.21
Нагорный водопроводный участок			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74541	16.08.21
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74448	16.08.21
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74545	16.08.21
Высоковская ВНС			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74180	16.08.21
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74182	16.08.21
ВНС 435км.			
ХВС	Расходомер ИПРЭ-3	8122552	17.08.20
ХВС	Расходомер ИПРЭ-3	8122356	17.08.20
ВНС, Веденяпина, 13			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	395506	10.06.23
Участок ВНС ул. Страж Революции			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	26997	15.11.21
Заречный канализационный участок			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74070	20.08.21
Заречный водопроводный участок			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	56675	21.08.21
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	60021	21.08.21
ГНС			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74094	11.04.20

Место установки	Средство измерения	Заводской номер	Дата очередной проверки
Управление ул. Керченская			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	60829	21.08.21
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	74071	21.08.21
КНС «Кудьма»			
Канализация Ду250	Расходомер УВР-011	19072	20.02.23
Центральный склад			
ХВС	Расходомер РМ-5-Т	68991	22.08.21
Управление автомобильного транспорта			
ХВС	Водомер ВДГ-20	165683	23.12.19
ХВС	Водомер ВСКМ 90/40	096836	11.09.25
ВНС, Московское шоссе, 318			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	395507	10.06.23
ВНС, Металлистов,6в			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	395508	10.06.23
ВНС, Мокроусова,23			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	392783	10.06.23
ВНС, Зайцева,18			
ХВС, Ду80	Расходомер РМ-5-Т	393609	10.06.23
ВНС, Баумана,58			
ХВС, Ду100	Расходомер РМ-5-Т	395732	12.07.23
ХВС, Ду100	Расходомер РМ-5-Т	395734	12.07.23
ВНС, Красноуральская, 5а			
ХВС, ду80	Расходомер РМ-5-Т	395843	03.07.23
ВНС, Космическая,49б			
ХВС, Ду150	Расходомер РМ-5-Т	395611	03.07.23
ВНС, проспект Ленина,49			
ХВС, Ду50	Расходомер РМ-5-Т	392889	11.07.23
ВНС, Искры,11			
ХВС, Ду50	Расходомер РМ-5-Т	395607	11.07.23
ВНС, Карла Маркса,15а			
ХВС, Ду100	Расходомер РМ-5-Т	395736	11.07.23
ВНС, Генерала Зимина, 24а			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	395516	10.06.23
ВНС, Березовская, 75б			
ХВС, Ду80	Расходомер РМ-5-Т	395845	17.07.23
ВНС, Березовская, 82			
ХВС, Ду80	Расходомер РМ-5-Т	395840	17.07.23
ВНС, Даргомьжского,20			
ХВС, Ду150	Расходомер РМ-5-Т	395612	14.07.23
ВНС, Тропинина,55			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	394113	15.06.23
ВНС, Цветочная,9			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	395790	15.06.23

Место установки	Средство измерения	Заводской номер	Дата очередной проверки
ВНС. Краснозвездная,4			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	395509	15.06.23
ВНС, Невзоровых,107			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	395737	15.06.23
ВНС, Пермякова,4а			
ХВС, Ду80	Расходомер РМ-5-Т	395841	15.07.23
ВНС, Челюскинцев,17			
ХВС, Ду100	Расходомер РМ-5-Т	395731	15.07.23
ВНС, Островского,4б			
ХВС, Ду80	Расходомер РМ-5-Т	395846	21.07.23
ВНС, Дьяконова,13			
ХВС, Ду80	Расходомер РМ-5-Т	395529	04.07.23
ВНС, Комарова,14б			
ХВС, Ду50	Расходомер РМ-5-Т	395517	22.06.23
ВНС, Коломенская,10			
ХВС, Ду80	Расходомер РМ-5-Т	395842	24.07.23
ВНС, Заречная,1			
ХВС, Ду65	Расходомер РМ-5-Т	395514	25.06.23
ВНС, Коминтерна,1ба			
ХВС, Ду100	Расходомер РМ-5-Т	386413	25.06.23
ВНС, Орлова,7			
ХВС, Ду80	Расходомер РМ-5-Т	395844	07.07.23
ВНС, Фучика,39			
ХВС, Ду80	Водомер ВСХНд	18353165	10.09.24